

項目益處

- 以高效且具成本效益的水務服務支援發展
- 幫助實現將帕拉馬塔河打造成適宜游泳的願景
- 提供高品質、經過先進處理的非飲用水，支援綠化和降溫項目
- 可持續的迴圈經濟

在未來，GPOP區建立水資源回收設施的計畫可進行調整，生產淨化再生水來補充水庫儲水，從而增強抗旱能力。但未來的調整並非目前項目的一部分，它需要獲得批准並滿足監管要求。

聯繫我們

我們鼓勵大家對項目提出回饋意見，以改進規劃。

www.sydneywatertalk.com.au/gpop
gpoppoject@sydneywater.com.au
1800 172 263


項目影響

在建設新的 WRRF 設施及其配套管道時會產生一些施工影響，包括：

- 用於埋設管道的鑽孔和挖渠作業
- 額外的車輛移動
- 擬議 WRRF 設施及泵站地點開展土方作業時產生的噪音、灰塵和光污染

我們會儘量沿道路施工並採用水準定向鑽井等干擾較小的技術，減少對私人財產的影響。

悉尼水務局將與周邊社區和土地所有者就擬議項目進行溝通，收集回饋意見並探索更多方法，盡可能減少對環境和社區的影響。

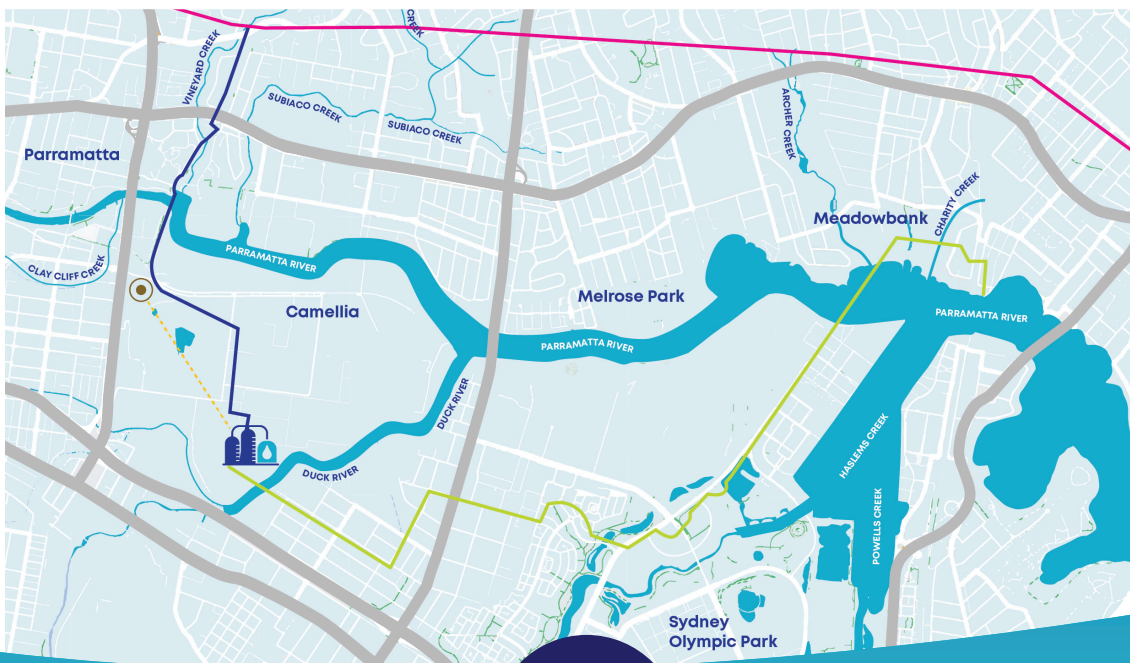

索引

-  WRRF
-  泵站 SP0067
-  暫擬總輸水管
-  暫擬河流排放管道
-  暫擬含鹽廢水管道
-  現有總污水管